

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO

## DSBs uttalelser til endringer i energiloven og energilovforskriften

Vi viser til deres brev av 07.12.2012 der de ber om DSBs uttalelse til endringer i energiloven og energilovforskriften.

### *Til forslag til endring i energiloven § 3-1*

Det foreslås her en endring ved at bestemmelsen får en tilføyelse relatert til installert effekt. Konesjonsplikten gjøres da avhengig av hvor høy spenningen er eller den installerte effekten. Samtidig foreslås det i forslaget til endring av energilovforskriften § 3-1 en som gjør at et vindkraftanlegg blir konsesjonspliktig dersom dette består av mer enn to vindturbiner og blir dermed uavhengig av den installerte effekten.

Direktoratet er usikker på om forslaget til endring av lovbestemmelsen gir hjemmel for den endring som foreslås i forskriften, for så vidt gjelder antallet vindturbiner i et anlegg.

### *Til forslag til endringer i energilovforskriften § 3-1*

Direktoratet oppfatter bestemmelsen som vanskelig tilgjengelig. For å gjøre den lettere å forstå foreslår vi at det som gjelder vindkraftanlegg kommer som nytt annet ledd. På denne måten vil tydeligere fremkomme at det også settes en grense på antall vindturbiner i tillegg til installert effekt. Forslag til ny tekst:


Konesjonspliktige elektriske anlegg etter *loven* § 3-1 er anlegg med spenning over 1000 volt vekselstrøm/ 1500 volt likestrøm. *Første punktum gjelder ikke for vindkraftanlegg.*

*For vindkraftanlegg inntreffer konsesjonsplikten etter loven § 3-1 når den installerte effekten i anlegget er over 500 kW eller omfatter mer enn to vindturbiner. Norges vassdrags- og energidirektorat kan i tvilstilfeller avgjøre hvorvidt konsesjonsplikt foreligger. Eier av vindkraftanlegg som er konsesjonsfrie etter bestemmelsen her, skal rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat når anlegget har fått endelig tillatelse etter plan- og bygningsloven.*


Til deres informasjon så vil disse vindkraftanleggene også være meldepliktige til DSB i henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef), både over og under 500kW. Fef har en grense for meldeplikten for faste generatoranlegg på over 30kVA.

%

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Enhet for Elektriske anlegg



Oddmund Foss  
avdelingsleder

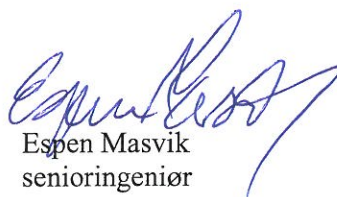

Espen Masvik  
senioringeniør

Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet